



Источник бесперебойного питания Online серия SKY OLS

QPS-OLS-RT-1000-24SK, QPS-OLS-RT-1000-36SK, QPS-OLS-RT-1500-36SK, QPS-OLS-RT-2000-48SK, QPS-OLS-RT-3000-72SK

QPS-OLX-RT-1000-24SK, QPS-OLX-RT-1000-36SK, QPS-OLX-RT-1500-36SK, QPS-OLX-RT-2000-48SK, QPS-OLX-RT-3000-72SK

Описание

Онлайн ИБП серии OLS SKY обеспечивают защиту серверов, телекоммуникационного, сетевого, промышленного, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Благодаря использованию архитектуры двойного преобразования ИБП обеспечивает абсолютную защиту от всех регулярных проблем с электропитанием.

Особенностью серии OLS SKY является наличие моделей с увеличенным током заряда, позволяющих подключать как отдельно стоящие аккумуляторы, так и батарейные модули.

Серия включает в себя 10 моделей: QPS-OLS-RT-1000-24SK, QPS-OLS-RT-1000-36SK, QPS-OLS-RT-1500-36SK, QPS-OLS-RT-2000-48SK, QPS-OLS-RT-3000-72SK, QPS-OLX-RT-1000-24SK, QPS-OLX-RT-1500-36SK, QPS-OLX-RT-2000-48SK, QPS-OLX-RT-3000-72SK.



Универсальный форм-фактор позволяет устанавливать ИБП как в стойку, так и башней. Компактный размер, всего 2U, экономит место в стойке.



Для увеличения времени автономии к ИБП можно подключить дополнительные блоки батарей (до четырех штук).

Источники бесперебойного питания и блоки батарей поддерживают горячую замену.

Обслуживание батарей возможно под нагрузкой. Это рекомендуется для ИБП, к которым подключается критически важное оборудование, отключение которого невозможно.


Выходные разъемы разделены на сегменты, что дает возможность разделить нагрузку на две группы и отключать менее важную нагрузку при необходимости увеличения времени автономии для более важной нагрузки.

Возможности

- Двойное преобразование
- Широкий диапазон входного напряжения 140 300 В при нагрузке 80 %
- Коэффициент выходной мощности 1
- Доступны модели с повышенным током заряда для подключения аккумуляторных блоков большой емкости до 120 А·ч
- Универсальный форм-фактор rack-tower
- «Горячая замена» аккумуляторов
- Возможность увеличения времени автономии с помощью дополнительных батарейных модулей
- Интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки для увеличения срока службы аккумуляторов
- ЕСО-режим
- «Холодный» старт включение ИБП при отсутствии электропитания
- Автоматическое включение оборудования при восстановлении электросети
- Возможность изменения тока заряда на ЖК-дисплее
- Сегментирование нагрузки
- Стандартные коммуникационные интерфейсы: RS-232, USB, внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты
- Работа с ДГУ
- Информативный ЖК-дисплей с дополнительной светодиодной индикацией

Область применения








Сетевое оборудование




Системы видеонаблюдения

Внешний вид ИБП серии OLS SKY


1 кВ·А/1,5 кВ·А

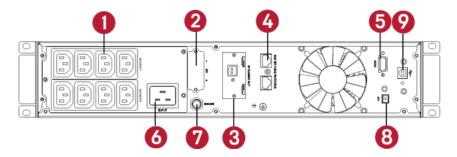

2 кВ·А

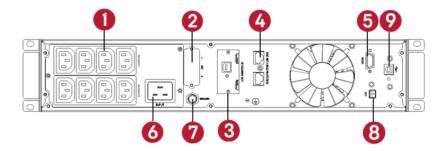

3 кВ-А

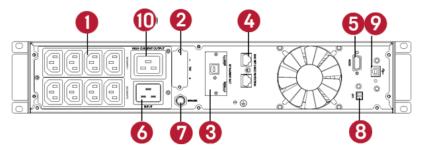

- 1. Выходные розетки (10 А).
- 2. Клемма аккумулятора.
- 3. Интеллектуальный слот для SNMP-модуля (опция).
- 4. Защита от скачков напряжения сети для факса/модема (опция).
- 5. RS-232.
- 6. Разъем входного питания.
- 7. Входной автоматический выключатель.
- 8. ЕРО (опция).
- 9. USB (опция).
- 10. Выходная розетка (16 А).

Технические характеристики

| Модель | 1000 OLS | 1000 OLX | 1500 OLS | 1500 OLX | 2000 OLS | 2000 OLX | 3000 OLS | 3000 OLX |
|----------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Фаза | Одна с за | Одна с заземлением | | | | | | |
| Мощность | 1000 В·Ал 1000 Вт | 1 | 1500 В·А/ 1500 Вт | | 2000 В·А 2000 Вт | / | 3000 В·Ал 3000 Вт | / |

| Модель | 1000 OLS | 1000 OLX | 1500 OLS | 1500 OLX | 2000 OLS | 2000 OLX | 3000 OLS | 3000 OLX | |
|---|---|--|---|--|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Входные параметры | | | | | | | | |
| Номинальное напряжение | 200/208/2 | 20/230/24 | l0 В переме | ННОГО ТОН | ка | | | | |
| Диапазон входного напряжения (нижний предел переключения на АКБ от сети) | 140 В пер 120 В пер | 160 В переменного тока ± 5% (нагрузка 100 % – 80 %); 140 В переменного тока ± 5 % (нагрузка 80 % – 70 %); 120 В переменного тока ± 5 % (нагрузка 70 % – -60 %); 110 В переменного тока ± 5 % (нагрузка 60 % – 0 %); | | | | | | | |
| Диапазон Входного напряжения (нижний предел переключения от АКБ на сеть) | 155 В пер 135 В пер | 170 В переменного тока \pm 5 % (нагрузка 100 % $-$ 80 %); 155 В переменного тока \pm 5 % (нагрузка 80 % $-$ 70 %); 135 В переменного тока \pm 5 % (нагрузка 70 % $-$ 60 %); 125 В переменного тока \pm 5 % (нагрузка 60 % $-$ 0 %); | | | | | | | |
| Диапазон входного напряжения (верхний предел переключения на АКБ от сети) | 300 В переменного тока ± 5 % | | | | | | | | |
| Диапазон входного напряжения (верхний предел переключения от АКБ на сеть) | 290 В пер | еменного |) тока ± 5 % | | | | | | |
| Диапазон частоты | 40 – 70 Γι | 1 | | | | | | | |
| Диапазон напряжение байпаса | 230 – 264 (по умолч Нижний п 170 – 220 | : устанавл нанию: 26 редел на : устанавл | апряжения (пивается с г 4 В переме пряжения б пивается с г 0 В переме | помощью нного ток айпаса: помощью | а) ЖК-диспл | • | | | |
| Работа от генераторной установки | Поддерживается | | | | | | | | |
| | Выходные параметры | | | | | | | | |
| Выходное напряжение | 200/208/2 | 200/208/220/230/240 В переменного тока | | | | | | | |
| Power factor | 1.0 | | | | | | | | |
| Регулирование частоты | ± 1 % | | | | | | | | |

| Модель | 1000 OLS | 1000 OLX | 1500 OLS | 1500 OLX | 2000 OLS | 2000 OLX | 3000 OLS | 3000 OLX | |
|---|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--|
| Частота (при работе от сети, синхронизация) | 47 – 53 Гі | ц или 57 – | - 63 Гц | | | | | | |
| Частота в режиме работы от АКБ | (50/60 ± 0 |),1) Гц | | | | | | | |
| Крест фактор | 3:1 | | | | | | | | |
| Гармонические искажения (THDv) | ≤ 3 % (ли ≤ 6 % (не | | пгрузка) нагрузка) | | | | | | |
| Выходная форма сигнала | Чистая с | инусоида | | | | | | | |
| Время переключения | На батар | еи 0 мс | | | | | | | |
| | Инвертор | Инвертор –> Байпас 4 мс | | | | | | | |
| кпд | ` . | 88 % (в режиме работы от сети) 92 % (в режиме работы от Сети) 92 % (в режиме работы от сети) 92 % (в режиме работы от сети) | | | | | | | |
| | | · | | , | 88 % (в работы с | режиме эт АКБ) | 90 % (в работы о | | |
| | ı | Аккуму | /ляторный | батареи | l | | 1 | | |
| Тип и емкость АКБ | 12 В (DC) 9 А·ч | _ | 12 В (DC) 9 А·ч | _ | 12 В (DC) 9 А·ч | _ | 12 В (DC) 9 А·ч | _ | |
| Количество АКБ | 2 3 | 2 3 | 3 | 3 | 4 6 | 4 6 | 6 | 6 | |
| Время заряда АКБ | 4 часа до | 90 % | | | | | | | |
| Ток заряда | 1 A или 2 A | 12 A | 1 А или 2 А | 12 A | 1 A или 2 A | 12 A | 1 A или 2 A | 12 A | |
| | Особенности системы | | | | | | | | |
| Перегрузочная способность | 105 % ~ стабильн 110 % ~ стабильн 130 % ~ | Температура окружающей среды < +35 °C 105 % ~ 110 %: ИБП перейдет на байпас через 10 мин, если входная сеть стабильна 110 % ~ 130 %: ИБП перейдет на байпас через 1 мин, если входная сеть стабильна 130 % ~ 150 %: ИБП перейдет на байпас через 5 с, если входная сеть стабильна | | | | | | | |

| Модель | 1000 OLS | 1000 OLX | 1500 OLS | 1500 OLX | 2000 OLS | 2000 OLX | 3000 OLS | 3000 OLX |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Перегрузочная способность | > 150 %: ИБП немедленно перейдет на байпас, если входная сеть стабильна +35 °C < Температура окружающей среды < +40 °C 105 % ~ 110 %: ИБП перейдет на байпас через 1 мин, если входная сеть стабильна 110 % ~ 130 %: ИБП перейдет на байпас через 5 если входная сеть стабильна > 130 %: ИБП немедленно перейдет на байпас, если входная сеть стабильна | | | | | | | |
| Перегрев ИБП | | • | от сети: пер от АКБ: нем | | | | | |
| Низкое напряжение АКБ | Сигнализ | Сигнализация затем выключение | | | | | | |
| ЕРО (опция) | Немедленное выключение ИБП | | | | | | | |
| Звуковая и визуальная сигнализация | Обрыв вводной линии, низкий заряд аккумулятора, перегрев, сбой системы | | | | | | | |
| Коммуникационные порты | USB, RS2 | 32, SNMF | Р (опция), Р | Relay card | (опция) | | | |
| | | Усло | вия экспл | уатации | | | | |
| Температура эксплуатации | 0 °C ~ +40 | O°C | | | | | | |
| Температура хранения | −25 °C ~ · | +55 °C | | | | | | |
| Относительная влажность | 20 % – 90 % (без конденсата) | | | | | | | |
| Высота эксплуатации | < 1500 м | < 1500 M | | | | | | |
| Уровень шума | < 50 дБ н | а расстоя | нии 1 м | | | | | |

Габаритные размеры ИБП

| Модель ИБП | Габаритный размер, мм | Вес, кг |
|----------------------|-----------------------|---------|
| QPS-OLS-RT-1000-24SK | 440,0×325,0×86,5 | 11,3 |
| QPS-OLS-RT-1000-36SK | 440,0×435,0×86,5 | 13,8 |
| QPS-OLX-RT-1000-24SK | 440,0×325,0×86,5 | 5,6 |

| Модель ИБП | Габаритный размер, мм | Вес, кг |
|----------------------|-----------------------|---------|
| QPS-OLX-RT-1000-36SK | 440,0×435,0×86,5 | 5,6 |
| QPS-OLS-RT-1500-36SK | 440,0×435,0×86,5 | 15,2 |
| QPS-OLX-RT-1500-36SK | 440,0×435,0×86,5 | 8,1 |
| QPS-OLS-RT-2000-48SK | 440,0×460,0×86,5 | 19,1 |
| QPS-OLX-RT-2000-48SK | 440,0×435,0×86,5 | 8,3 |
| QPS-OLS-RT-2000-72SK | 440,0×600,0×86,5 | 26,2 |
| QPS-OLX-RT-2000-72SK | 440,0×435,0×86,5 | 8,6 |
| QPS-OLS-RT-3000-72SK | 440,0×600,0×86,5 | 26,2 |
| QPS-OLX-RT-3000-72SK | 440,0×435,0×86,5 | 8,6 |

Таблица времени автономной работы ИБП серии OLS SKY с батарейными модулями

QPS-OLS-RT-1000-24SK

| | 25 % 250 Вт | 50 % 500 Вт | 75 % 750 Вт | 100 % 1000 Вт |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ИБП | 19 мин | 8 мин | 5 мин | < 5 мин |
| ИБП + БМ | 1 ч 30 мин | 29 мин | 22 мин | 17 мин |
| ИБП + 2 БМ | 2 ч 50 мин | 1 ч 10 мин | 38 мин | 28 мин |
| ИБП + 3 БМ | 3 ч 40 мин | 2 ч 05 мин | 1 ч 05 мин | 45 мин |
| ИБП + 4 БМ | 4 ч 55 мин | 2 ч 45 мин | 1 ч 45 мин | 1 ч 10 мин |

QPS-OLS-RT-1000-36SK

| | 25 % 250 Вт | 50 % 500 Вт | 75 % 750 Вт | 100 % 1000 Вт |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ИБП | 28 мин | 15 мин | 8 мин | 5 мин |
| ИБП + БМ | 2 ч 35 мин | 57 мин | 30 мин | 26 мин |

| | 25 % 250 Вт | 50 % 500 Вт | 75 % 750 Вт | 100 % 1000 Вт |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ИБП + 2 БМ | 3 ч 50 мин | 2 ч 15 мин | 1 ч 15 мин | 50 мин |
| ИБП + 3 БМ | 6 ч 10 мин | 3 ч 10мин | 2 ч 10 мин | 1 ч 35 мин |
| ИБП + 4 БМ | 8 ч 20 мин | 3 ч 45 мин | 2 ч 50 мин | 2 ч 15 мин |

QPS-OLS-RT-1500-36SK

| | 25 % 375 Вт | 50 % 750 Вт | 75 % 1125 Вт | 100 % 1500 Вт |
|------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| ИБП | 20 мин | 8 мин | 5 мин | 3 мин |
| ИБП + БМ | 1 ч 35 мин | 30 мин | 22 мин | 17 мин |
| ИБП + 2 БM | 2 ч 55 мин | 1 ч 15 мин | 39 мин | 27 мин |
| ИБП + 3 БМ | 3 ч 45 мин | 2 ч 10 мин | 1 ч 10 мин | 53 мин |
| ИБП + 4 БM | 5 ч 20 мин | 2 ч 50 мин | 1 ч 50 мин | 1 ч 10 мин |

QPS-OLS-RT-2000-48SK

| | 25 % 500 BT | 50 % 1000 Вт | 75 % 1500 Вт | 100 % 2000 Вт |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ИБП | 23 мин | 9 мин | < 5 мин | < 5 мин |
| ИБП + БМ | 1 ч 55 мин | 35 мин | 23 мин | 17 мин |
| ИБП + 2 БМ | 3 ч 15 мин | 1 ч 30 мин | 42 мин | 28 мин |
| ИБП + 3 БМ | 4 ч 20 мин | 2 ч 20 мин | 1 ч 15 мин | 45 мин |
| ИБП + 4 БМ | 6 ч 25 мин | 3 ч | 1 ч 55 мин | 1 ч 10 мин |

QPS-OLS-RT-3000-72SK

| | 25 % 750 Вт | 50 % 1500 Вт | 75 % 2250 Вт | 100 % 3000 Вт |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ИБП | 23 мин | 9 мин | < 5 мин | < 5 мин |
| ИБП + БМ | 1 ч 55 мин | 35 мин | 23 мин | 17 мин |

| | 25 % 750 Вт | 50 % 1500 Вт | 75 % 2250 Вт | 100 % 3000 Вт |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ИБП + 2 БМ | 3 ч 15 мин | 1 ч 30 мин | 42 мин | 28 мин |
| ИБП + 3 БМ | 4 ч 20 мин | 2 ч 20 мин | 1 ч 15 мин | 45 мин |
| ИБП + 4 БM | 6 ч 25 мин | 3 ч | 1 ч 55 мин | 1 ч 10 мин |

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные значения времени автономной работы являются приближённым и могут меняться в процессе срока службы источника бесперебойного питания. Расчет времени автономии ИБП является приближённым, так как зависит от износа АКБ и условий эксплуатации.

Информация для заказа

| Модель | Описание |
|----------------------|--|
| QPS-OLX-RT-1000-24SK | ИБП QTECH Online 1000 В⋅А/1000 Вт серия SKY OLX, Rack Tower, 2U, без встроенных АКБ, ток заряда 12 А |
| QPS-BC-RT-18Ah-24SK | Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-1000-24SK, 18 А·ч, Rackmount, 2U |
| QPS-OLS-RT-1000-24SK | ИБП QTECH Online 1000 B·A/1000 Вт, серия SKY OLS, Rack Tower, 2U, 2×9 А·ч, 8×IEC-320 С13 розеток |
| QPS-BC-RT-18Ah-24SK | Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-1000-24SK, 18 А·ч, Rackmount, 2U |
| QPS-OLS-RT-1500-36SK | ИБП QTECH Online 1500 В·А/1500 Вт, серия SKY OLS, Rack Tower, 2U, 3×9 А·ч, 8×IEC-320 С13 розеток |
| QPS-BC-RT-18Ah-36SK | Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-1000-36SK/QPS-OLS-RT-1500-36SK, 18 А·ч, Rackmount, 2U |
| QPS-OLS-RT-2000-48SK | ИБП QTECH Online 2000 B·A/2000 Вт, серия SKY OLS, Rack Tower, 2U, 4×9 А·ч, 8×IEC-320 С13 розеток |
| QPS-BC-RT-18Ah-48SK | Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-2000-48SK, 18 А·ч, Rackmount, 2U |
| QPS-OLS-RT-3000-72SK | ИБП QTECH Online 3000 B·A/3000 Вт, серия SKY OLS, Rack Tower, 2U, 6×9 А·ч, 8×IEC-320 С13 розеток |
| QPS-BC-RT-18Ah-72SK | Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLS-RT-2000-72SK/QPS-OLS-RT-3000-72SK, 18 А·ч, Rackmount, 2U |

Сопутствующие товары

| Модель | Описание | |
|-------------------|---|--|
| QPS-OL-SNMP-DA806 | Карта удаленного мониторинга SNMP для ИБП QTECH | |
| QPS-OL-SNMP-DL801 | Карта удаленного мониторинга SNMP для ИБП QTECH | |
| QPS-OL-RK | Монтажный комплект рельс 19" для ИБП QTECH серии OLS/OLX RT | |

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» −> «<u>Гарантийное обслуживание</u>».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «Взять оборудование на тест».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться разделом технической поддержки пользователей QTECH на нашем сайте www.qtech.ru/support/.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 24.06.2025



https://files.gtech.ru/upload/ups/online/QPS-OLX(OLS)-RT-xxxx-xxSK_datasheet.pdf